



SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO


PRZEKRÓJ A-A

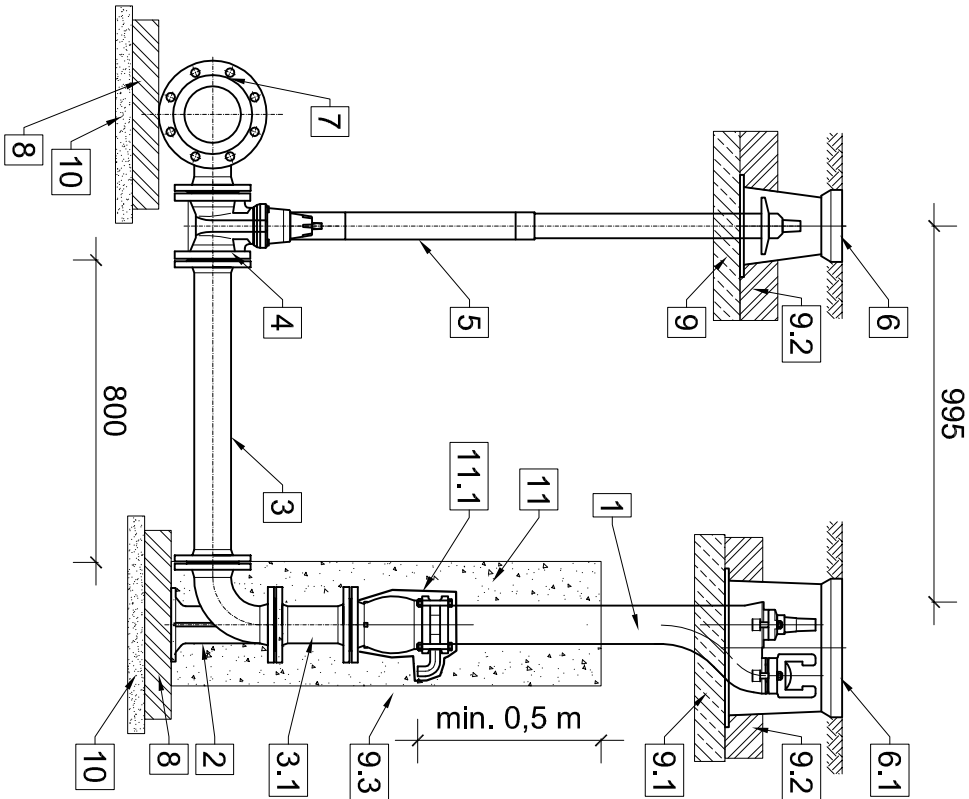

WIDOK Z GÓRY

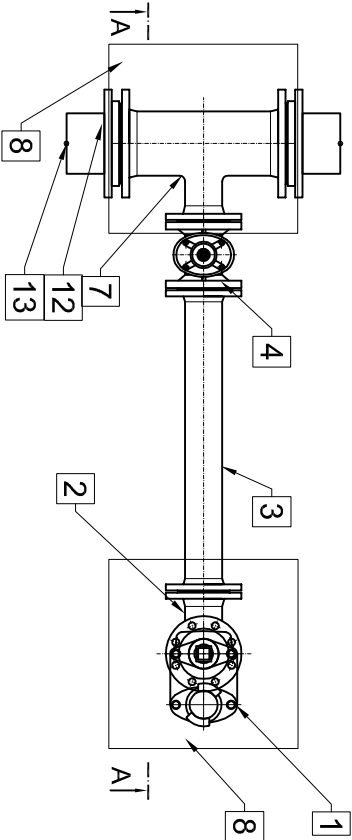

SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

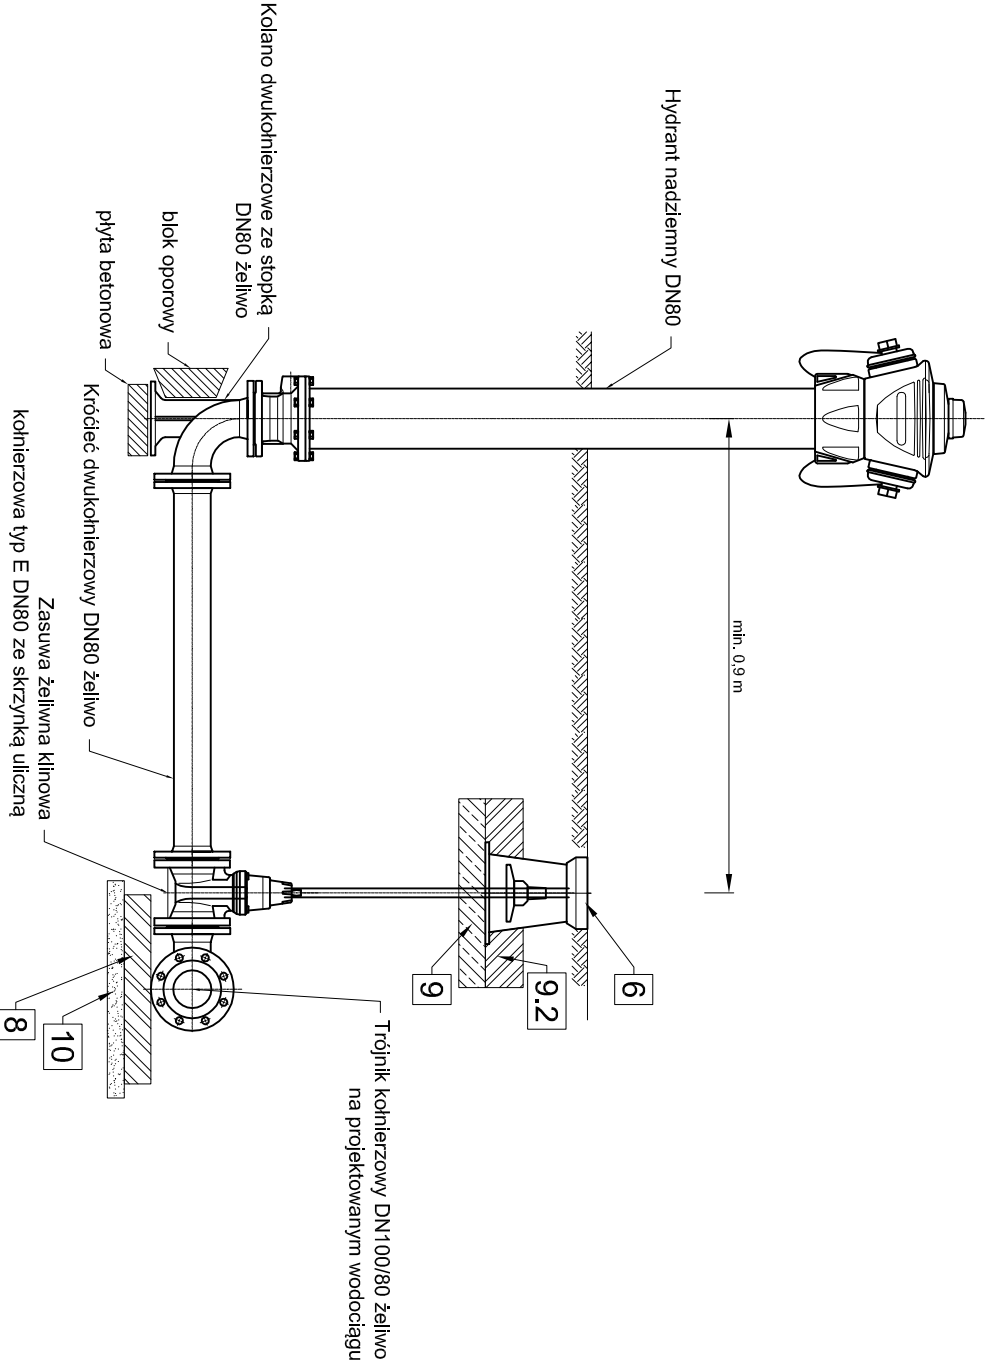

- Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.
- Kolano stopowe żeliwne kornierowe DN80.
- Króciec dwukornierowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=800mm.
- Króciec dwukornierowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=200mm.
- Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina.
- Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
- Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw DN80.
- Skrzynka uliczna żeliwna do hydrantu podziemnego DN80.
- Trójnik redukcyjny kornierowy żeliwny DN200/DN80.
- Błoczek betonowy 500x500x100mm.
- Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
- Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do hydrantów.
- Opaska betonowa.
- Podbudowa z betonu chudego.
- Obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem.
- Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowłókniny 200mm/m².
- Tuleja kornierowa PE160/DN150 z luźnym kornierzem stalowym DN150 (zamienienie łącznik rurowo-kornierowy)
- Połączenie grzewane doczołowo z istn. siecią PE100 Dz160 PN10

UWAGI

- Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie metodą proszkową powłoką epoksydową o grubości min. 250 µm.
- Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).
- Miedzy kształtki a blok oporowy należy włożyć folię PVC gr. 2mm.
- Producent armatury i urządzeń: Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
- Wykorzystano bloki rysunkowe z biblioteki DWG firmy Hawle: www.hawle.pl

PLANBUD PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48–304 NYSA TEL.: 77 44 55 174		
Nazwa obiektu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2177 O ul. Piastowskiej w Nysie na odcinku od ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Bemowa	data grudzień 2016
Lokalizacja	dz. nr 34/2, 90/3, 90/2, 54, 55, 66/1, 66/2, 70/4, 69, 18 obręb Śródmieście, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto	brązowa SANITARNA
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Piastowska 33, 48–300 Nysa	skala
Przedmiot rysunku	SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO I HYDRANTU PODZIEMNEGO	1:20
Zespół projektowy	Projektant: mgr inż. Piotr Bielienny upr. nr OPL/1133/PWOS/15 Sprawdzający: mgr inż. Magdalena Ruta upr. nr OPL/1136/PWOS/15	Nr rys. S3_2